


Gefährdungsbeurteilung und Ableitung von Maßnahmen

Beispiel Gemeine Fichte

Baumart	Stabilitätszustand	Stamm	Rinde	Krone	Äste	Benadlung / Belaubung	Pilze	Wurzelbereich	Gesamtzustand Bestand
Fichte	stabil	stehend			Feinreisig komplett vorhanden	noch mit grüner, gelber oder brauner Benadlung			
	bedingt stabil	stehend	mit oder tlw. ohne Rinde		Feinreisig überwiegend (ca. 75% Kronenanteil)	ohne Benadlung			beginnender Dürrastabfall
	instabil	meist stehend	tlw. ohne Rinde		kaum noch Feinreisig vorhanden	ohne Benadlung	einzelne kleine (1 Jahr alte) Pilzkonsolen		Schaftbrüche i.d.R. tief und liegend
	zerfallend	Schaftbrüche in jeder Höhe	Pilzkonsolen mit Rinde		kaum noch Feinreisig vorhanden	ohne Benadlung	anhaftende, gehäuft auftretende und/oder größere		gebrochene Baumteile liegend / angeschoben

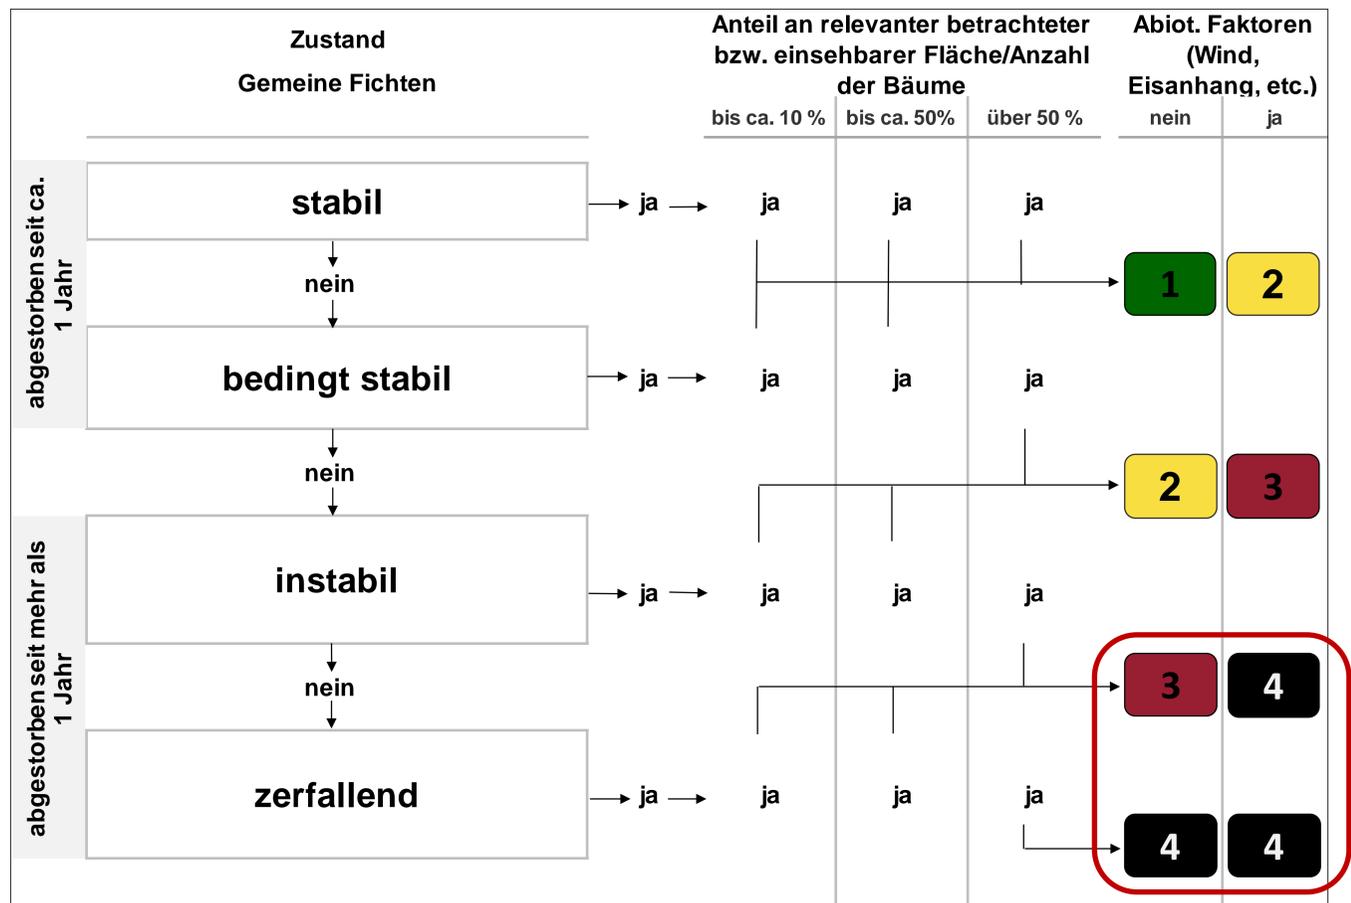

Risiko- stufe	Maßnahme bei entsprechender Risikobeurteilung und Tätigkeit	
	Holzernte und Verkehrssicherungsarbeiten	Pflanzung und sonstige Forstbetriebsarbeiten
1	• keine Einschränkungen unter Beachtung der einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen	• keine Einschränkungen unter Beachtung der einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen
2	• Motormanuelle Fällung nur seilwindenunterstützt oder mit Funkfällkeil möglich • generell Dreimannarbeit • Helmpflicht	• Durchführung unter erhöhter Vorsicht (Beobachtung Kronenraum, Fluchtweg, etc.) möglich • generell Dreimannarbeit • Helmpflicht
3	• Maßnahmen nur vollmechanisiert oder hochmechanisiert mit Seilunterstützung/ Funkfällkeil als gekoppeltes Verfahren möglich • Helmpflicht • im gekoppelten Verfahren mind. 3 Mann vor Ort • Absicherung Rettungskette bei vollmechanisierter Arbeit (mind. 2 Mann vor Ort)	• Durchführung nur bei unaufschiebbarem Grund • Helmpflicht • Verkürzung der Expositionszeit • Dreimannarbeit verpflichtend
4	• Maßnahmen ausschließlich vollmechanisiert unter Einsatz von Fällgreifer, Teleskopbagger oder vergleichbarer Technologie • im Übrigen gelten die Maßnahmen der Kategorie "rot"	• Pflanzung oder sonstige Forstbetriebsarbeiten im Gefährdungsbereich (Kronenprojektion, Sicherheitsbereiche) sind verboten • im Übrigen gelten die Maßnahmen der Kategorie "rot"

